



Zertifikat

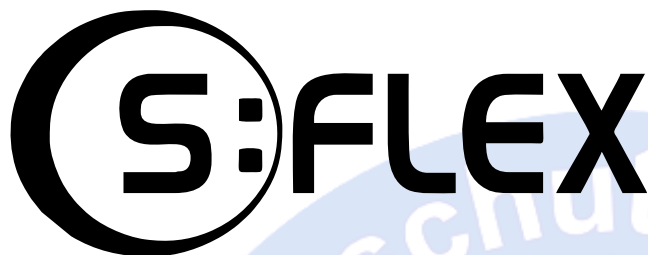

S:FLEX GmbH
Reinbeker Weg 9
21029 Hamburg

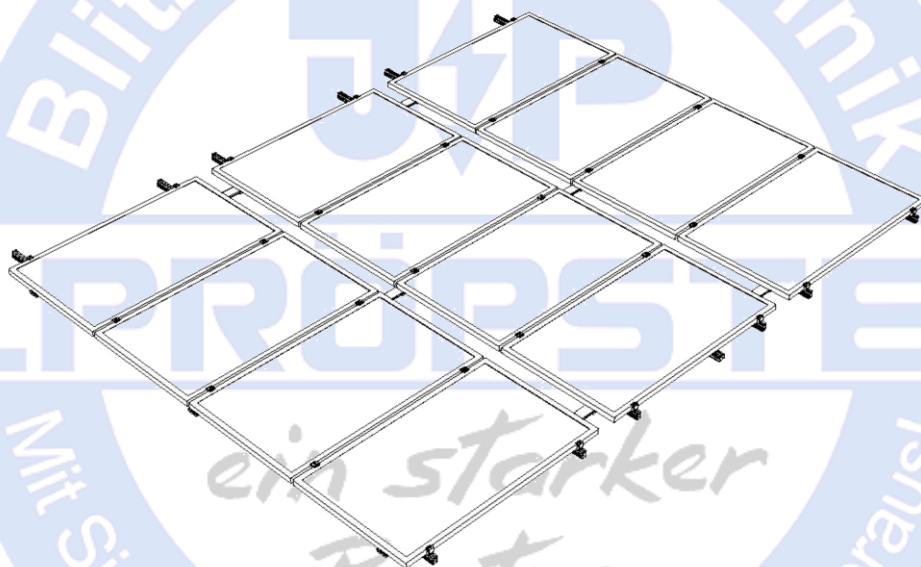

Äquivalente Steckverbindungen des Tragesystems
S:FLEX:Flat Direct

haben die Anforderungen der Prüfnorm
DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): 2017-12 erfüllt.

Der Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H wurde in dem
Prüfbericht **JP 190723** entsprechend dokumentiert.

Neumarkt, 14.10.2020